JYLLAND SANDØVEJ 3 8700 HORSENS TELEFON 75617011 info@geoteknik.dk

Udtagningssted: Indleveret P.S.T Gruppen

Materialer: SG II Kollemorten 1


Sag:

Sigteanalyse nr:

Bilag nr.:

Sag nr.: J25.0811

Dato: 26-05-2025

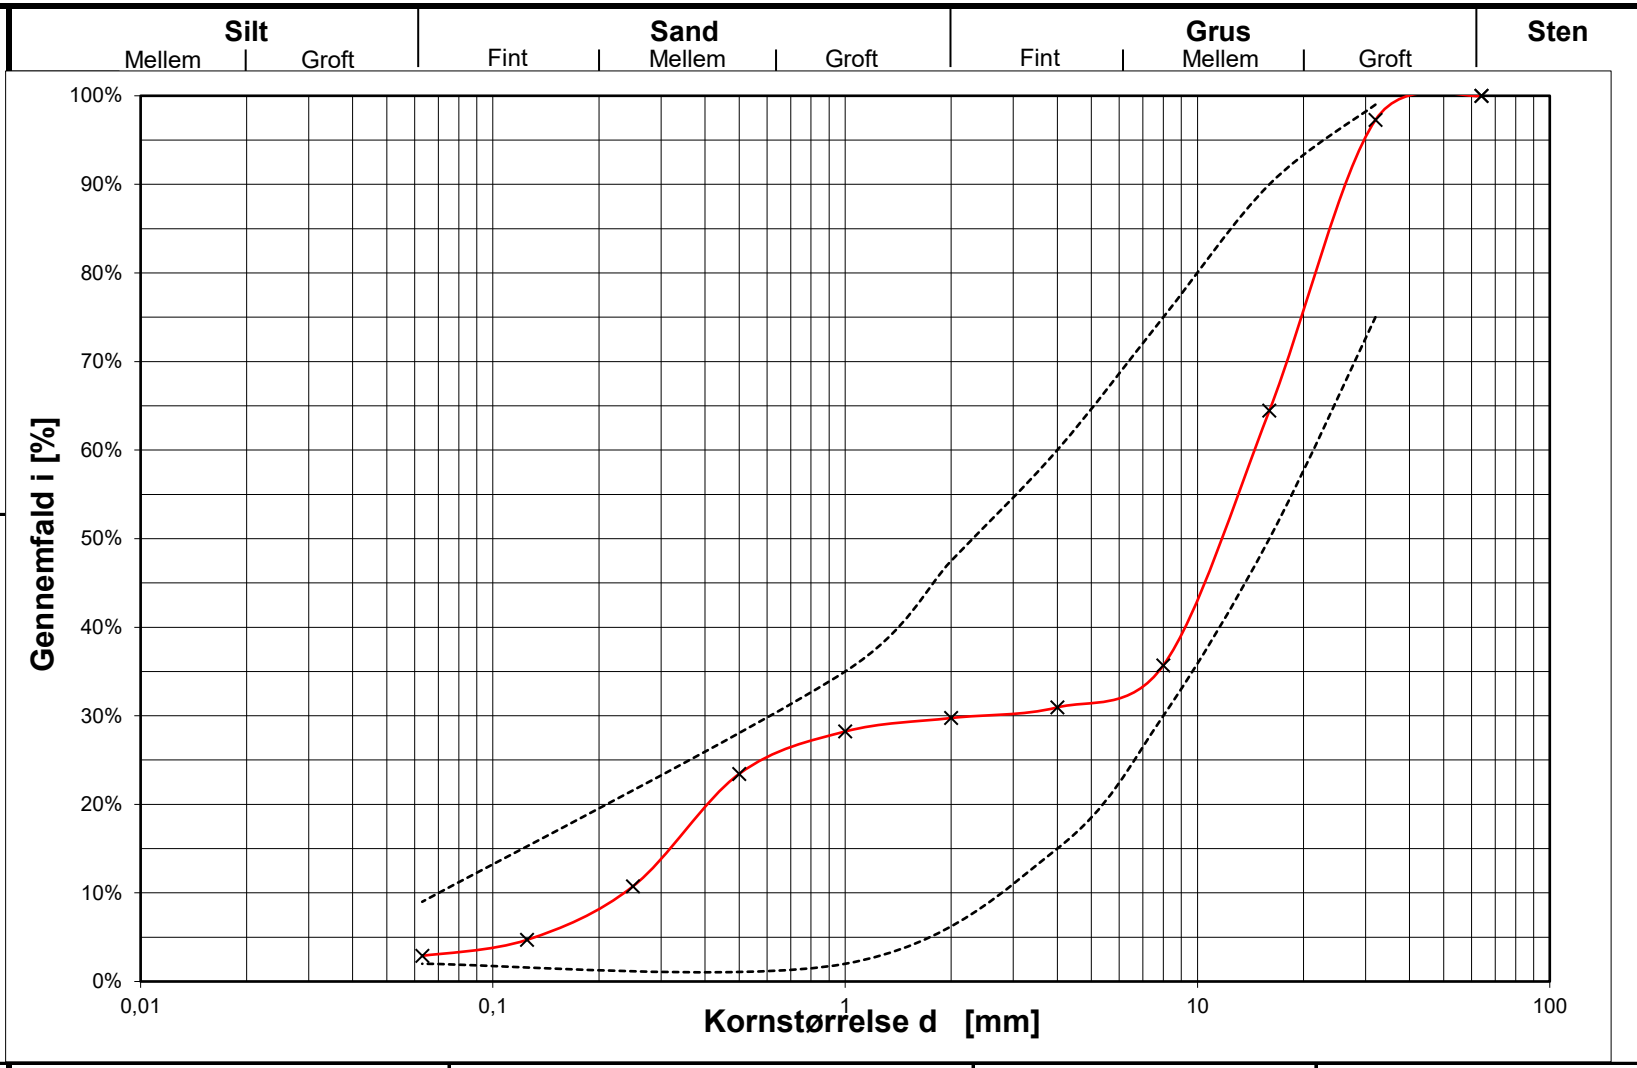

Prøveidentifikation	0	Gennemfald på 16mm	64,4%
Kapillaritet: K =		Gennemfald på 0,063mm	2,9%
Uensformighedstal: U=d60 / d10	62,66	Fraktionsindhold i %	
Middelkornstørrelse: d50	11,3 mm		
Methylenblå MB	= 2,25		

Sigte mm	min	max	opnået
8 - 16	5	35	29%
4 - 8	5	35	5%

Sigteanalyse udført jævnfør DS/EN 933-1 (SG II, Grænsekurver jævnfør VD, Udbuds- og anlægsforskrifter (AAB))