JYLLAND SANDØVEJ 3 8700 HORSENS TELEFON 75617011 info@geoteknik.dk

Udtagningssted: Indleveret P.S.T Gruppen

Materialer: SG II Kollemorten 2


Sag:

Sigteanalyse nr:

Bilag nr.:

Sag nr.: J26.0348

Dato: 20-03-2026

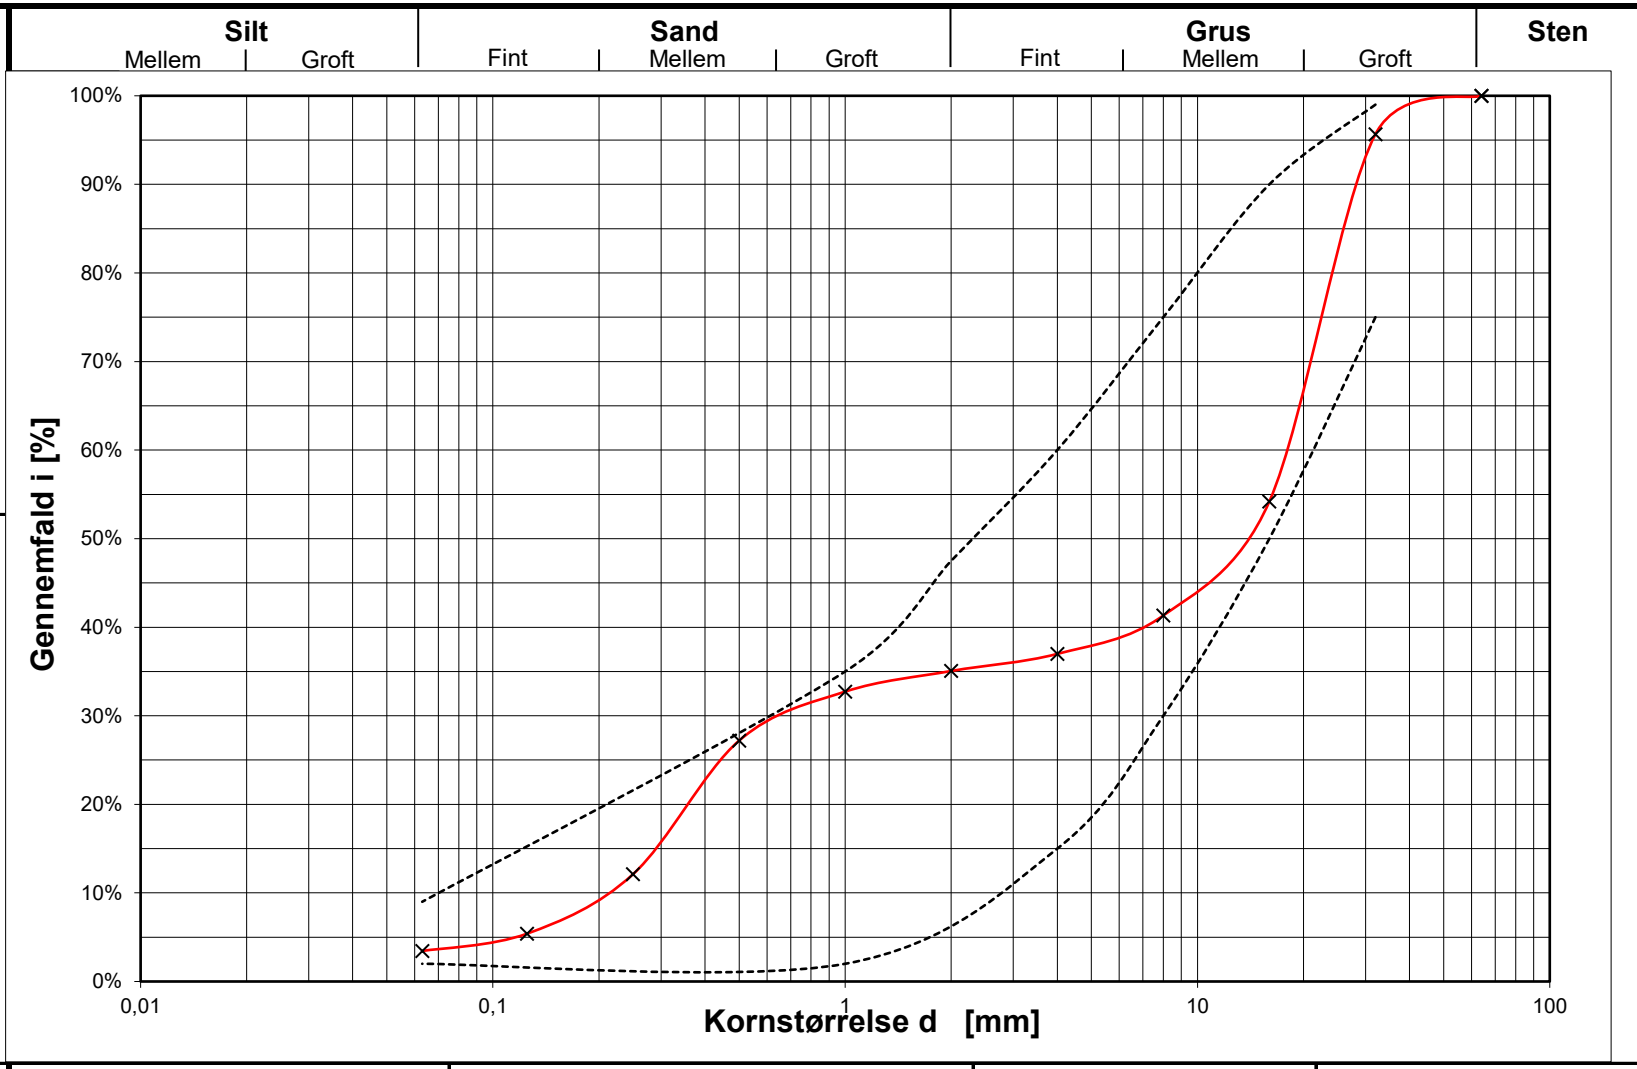

FRANCK MILJØ- & GEOTEKNIK

Prøveidentifikation	0	Gennemfald på 16mm	54,2%
Kapillaritet: K =		Gennemfald på 0,063mm	3,4%
Uensformighedstal: U=d60 / d10	87,73	Fraktionsindhold i %	
Middelkornstørrelse: d50	12,8 mm		
Methylenblå MB	= 1,75		

Sigte mm	min	max	opnået
8 - 16	5	35	13%
4 - 8	5	35	4%

Sigteanalyse udført jævnfør DS/EN 933-1 (SG II, Grænsekurver jævnfør VD, Udbuds- og anlægsforskrifter (AAB))