JYLLAND SANDØVEJ 3 8700 HORSENS TELEFON 75617011 info@geoteknik.dk

Udtagningssted: Indleveret Kollemorten

Materialer: SG II


Sag:

Sigteanalyse nr:

Bilag nr.:

Sag nr.: J26.0348

Dato: 01-05-2026

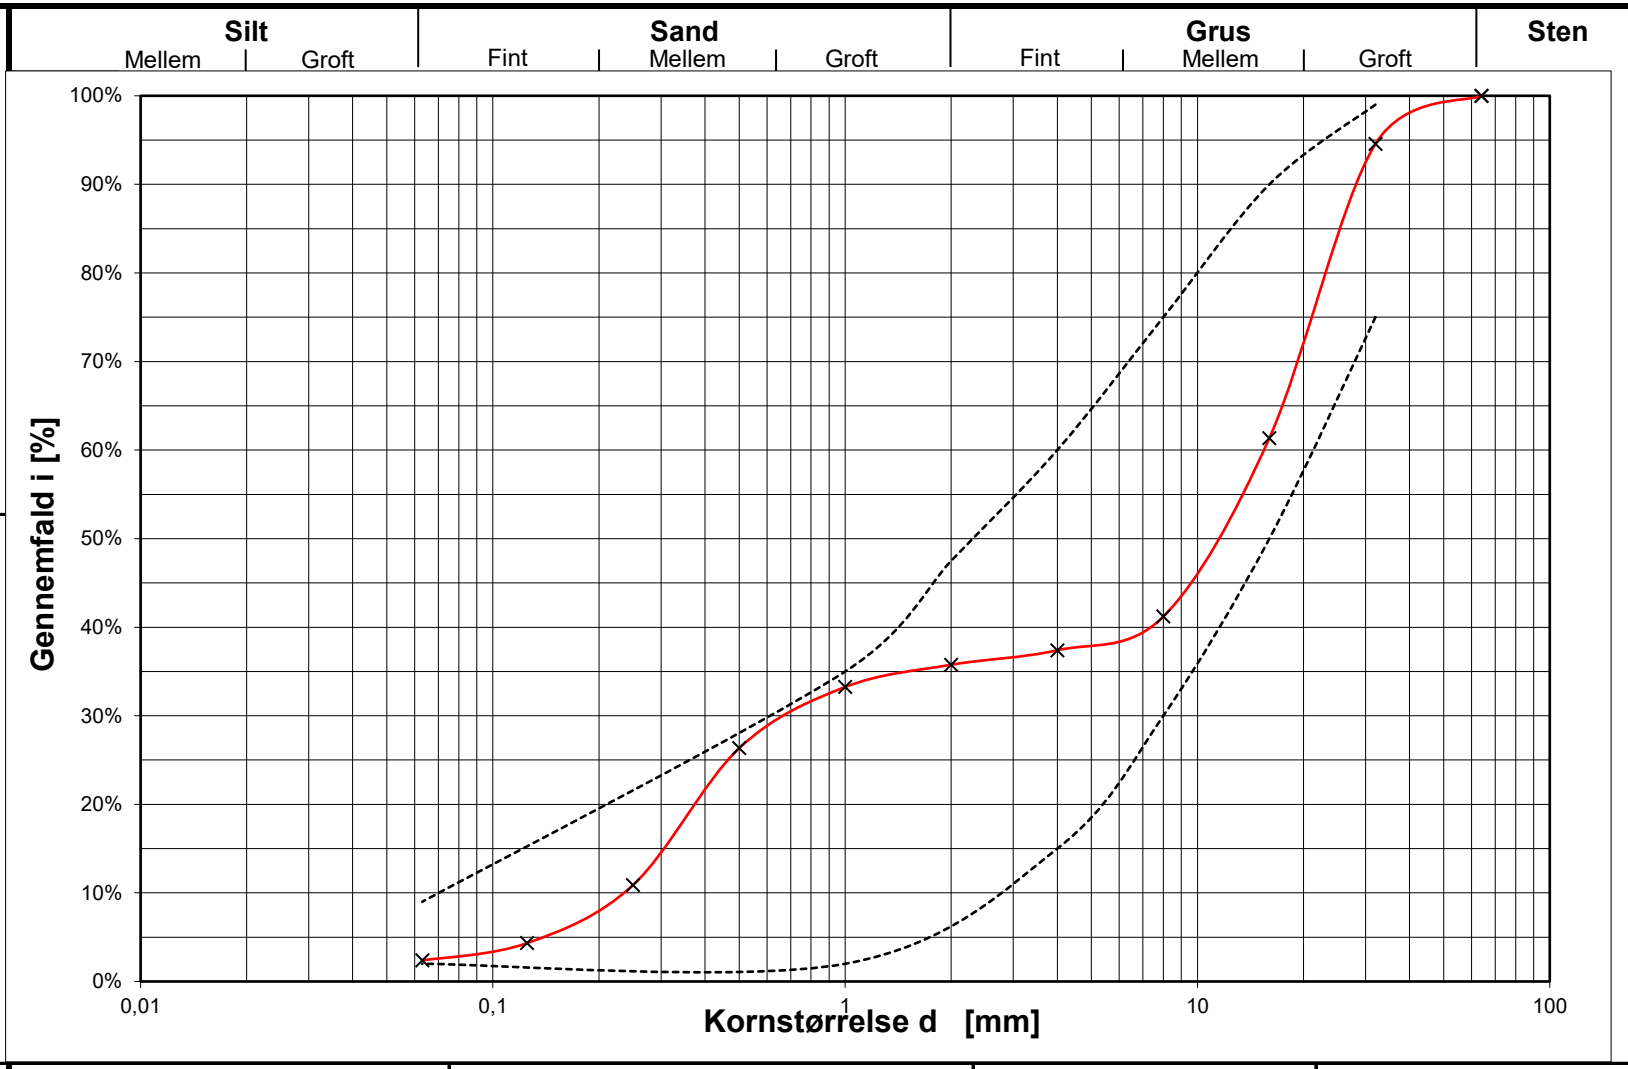

FRANCK MILJØ- & GEOTEKNIK

Prøveidentifikation	0	Gennemfald på 16mm	61,4%
Kapillaritet: K =		Gennemfald på 0,063mm	2,4%
Uensformighedstal: U=d60 / d10	67,11	Fraktionsindhold i %	
Middelkornstørrelse: d50	10,8 mm	Sigte mm / min / max / opnået	
Methylenblå MB	= 2,25	8 - 16 / 5 / 35 / 20%	
		4 - 8 / 5 / 35 / 4%	

Sigteanalyse udført jævnfør DS/EN 933-1 (SG II, Grænsekurver jævnfør VD, Udbuds- og anlægsforskrifter (AAB))